



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Республике Коми
Территориальный отдел
в Усть-Куломском районе
Советская ул., д.187, с.Корткерос
тел/факс 9-22-93,

Главе МО МР «Корткеросский»-
руководителю администрации

Сажину К.А.

№ 5 /07-02 от 12.01.2024 г.

Уведомление о не соответствии
нормативам качества питьевой воды

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в Усть-Куломском районе (ОРМ в Корткеросском районе), в соответствии с ч. 5 ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011г. №416 «О водоснабжении и водоотведении» (с изм. и доп.) уведомляет что, по результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и данным производственного контроля АО «Коми тепловая компания», МУП «Успех», средние уровни показателей проб питьевой воды перед поступлением в распределительную сеть и в распределительной сети, отобранных в течение 2023 года, не соответствуют гигиеническим нормативам качества питьевой воды:

1.п.Аджером

1.1 По данным федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора:

в распределительной сети со скважины №25-э среднегодовое содержание железа- 0,35 мг/кг (1,17 ПДК), мутности- 1,56 мг/кг (1,04 ПДК).

2. п.Визябож


2.1 По данным федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора:

в распределительной сети со скважины №2373-э среднегодовое содержание марганца- 0,10 мг/кг (1,03 ПДК).

3.с.Большелуг

3.1. По данным производственного контроля:

в распределительной сети со скважины №839-э среднегодовое содержание мутности- 1,64 мг/кг (1,09 ПДК).

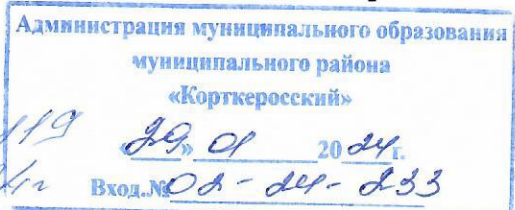

4. с.Маджа

4.1 По данным производственного контроля:

перед поступлением в распределительную сеть (после очистки со скважины №1-2014-м) содержание мутности-1,95 мг/кг (1,30 ПДК); в распределительной сети со скважины №1-2014-м среднегодовое содержание мутности- 1,63 мг/кг (1,09 ПДК).

5. п.Приозерный

5.1 По данным производственного контроля:

перед поступлением в распределительную сеть (после очистки со скважины №366-э) содержание мутности-1,58 мг/кг (1,05 ПДК).

В соответствии с ч. 6 ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011г. №416 «О водоснабжении и водоотведении» (с изм. и доп.), орган местного самоуправления в установленный срок- до 01.03.2024г. обязан внести изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. Реализация указанных мероприятий должна обеспечивать приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями не более чем за семь лет с начала их реализации.

В соответствии с ч.7 ст.23 Федерального закона от 01.12.2011г. №416 «О водоснабжении и водоотведении» (с изм. и доп.), организация осуществляющая холодное водоснабжение, обязана в течение установленного срока с момента получения технического задания разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями и согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в срок до 01.07.2024г. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы.

Заместитель начальника
территориального отдела



Е.Н.Юраниева